


rurociąg tłoczny P1 – S152R

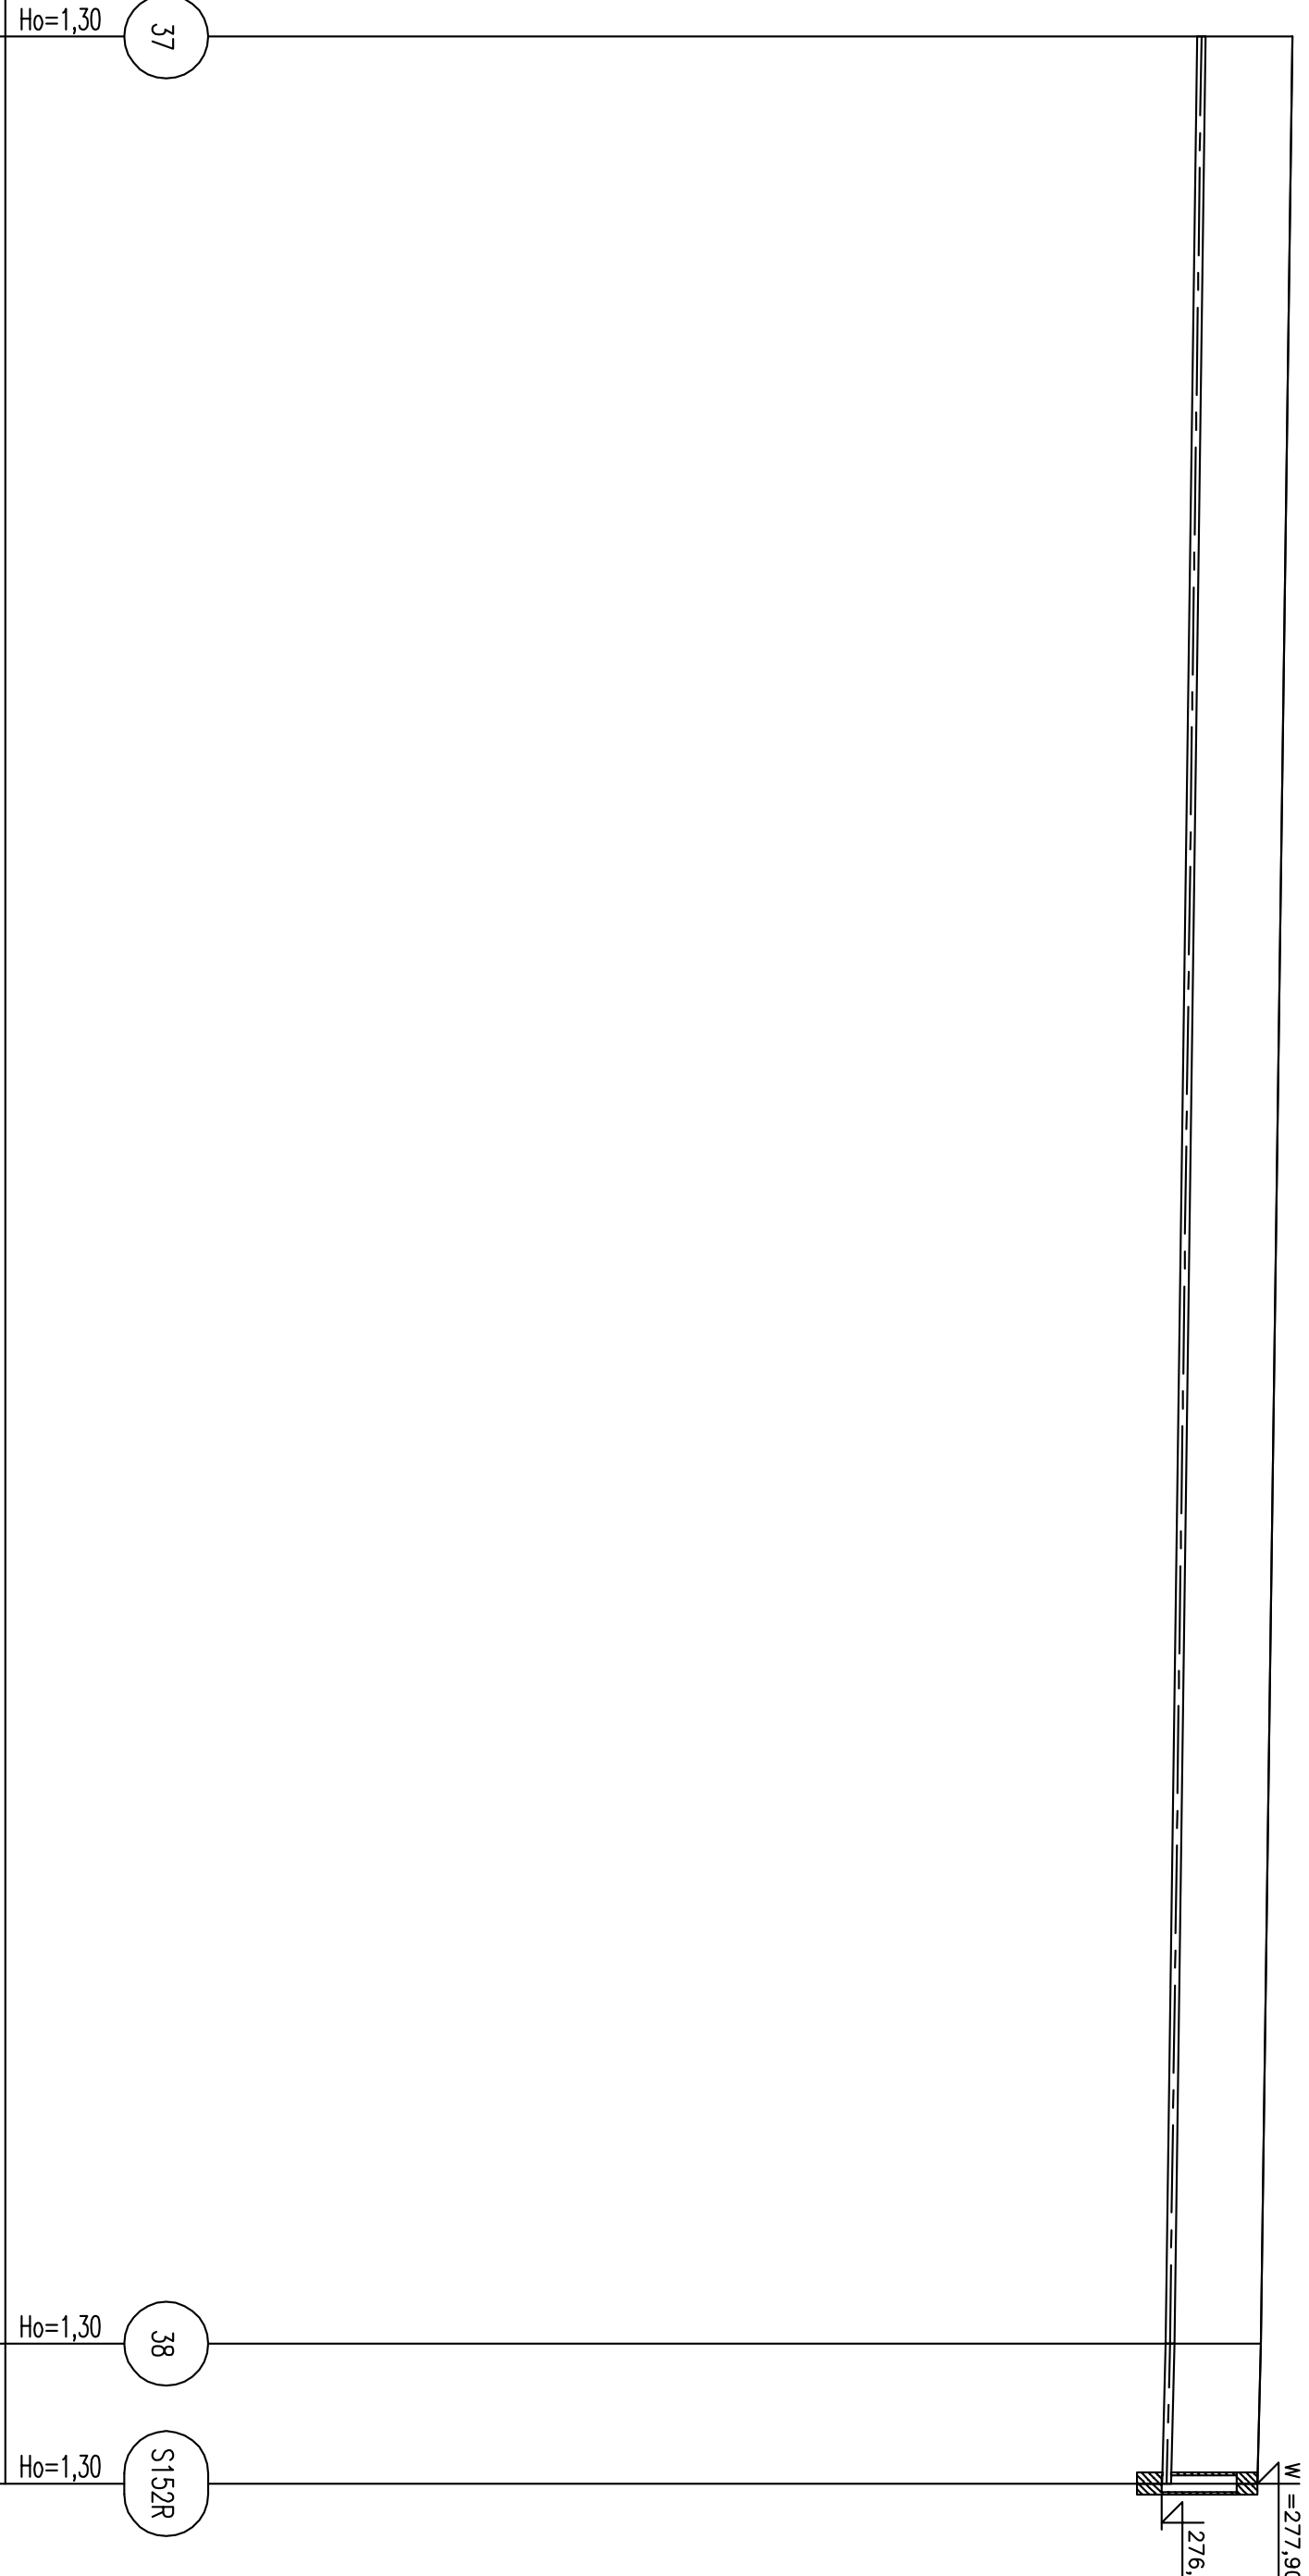

P. p. = 260,00	Ho = 1,30
Rzędna istniejącego terenu	278,40
Rzędna osi proj. rurociągu	277,10
Długość odcinka	165,00
Proj. spodek rurociągu, odległość	l = 165,00
Proj. średnica nominalna, materiał	DN125, PE
Hektometr i odległości	00 65,00 75,00

Projektował	U. Gójski	04. 2008	Kanalizacja	P. W. "BIOKONSULT"
Kreślił	B. Olszowski	04. 2008	saniarny z przyłączami w Gójskowie	Poznań ul. Garstereckiego 10
Skala:	1:100/500			Nr rys. 70

Profil podłużny projektowanego rurociągu tłoczego na odc. 37–S152R